

PK BRUZOVICE

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napěťová soustava:
- 24V= PELV

Prostředí:
- venkovní - AA3, AA4, AB3, AB4, AD3 nebezpečné
- obslužné místnosti - AB5, BC3 nebezpečné
- armaturní komory - AB4, AD1, BC3 nebezpečné
- šachty - AB4, AD1, BC3 nebezpečné

Uložení el. vedení:
- kabely jsou vedeny
dle ČSN 33 2000-5-523 ed. 2
dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

LEGENDA

— - Kabelová trasa

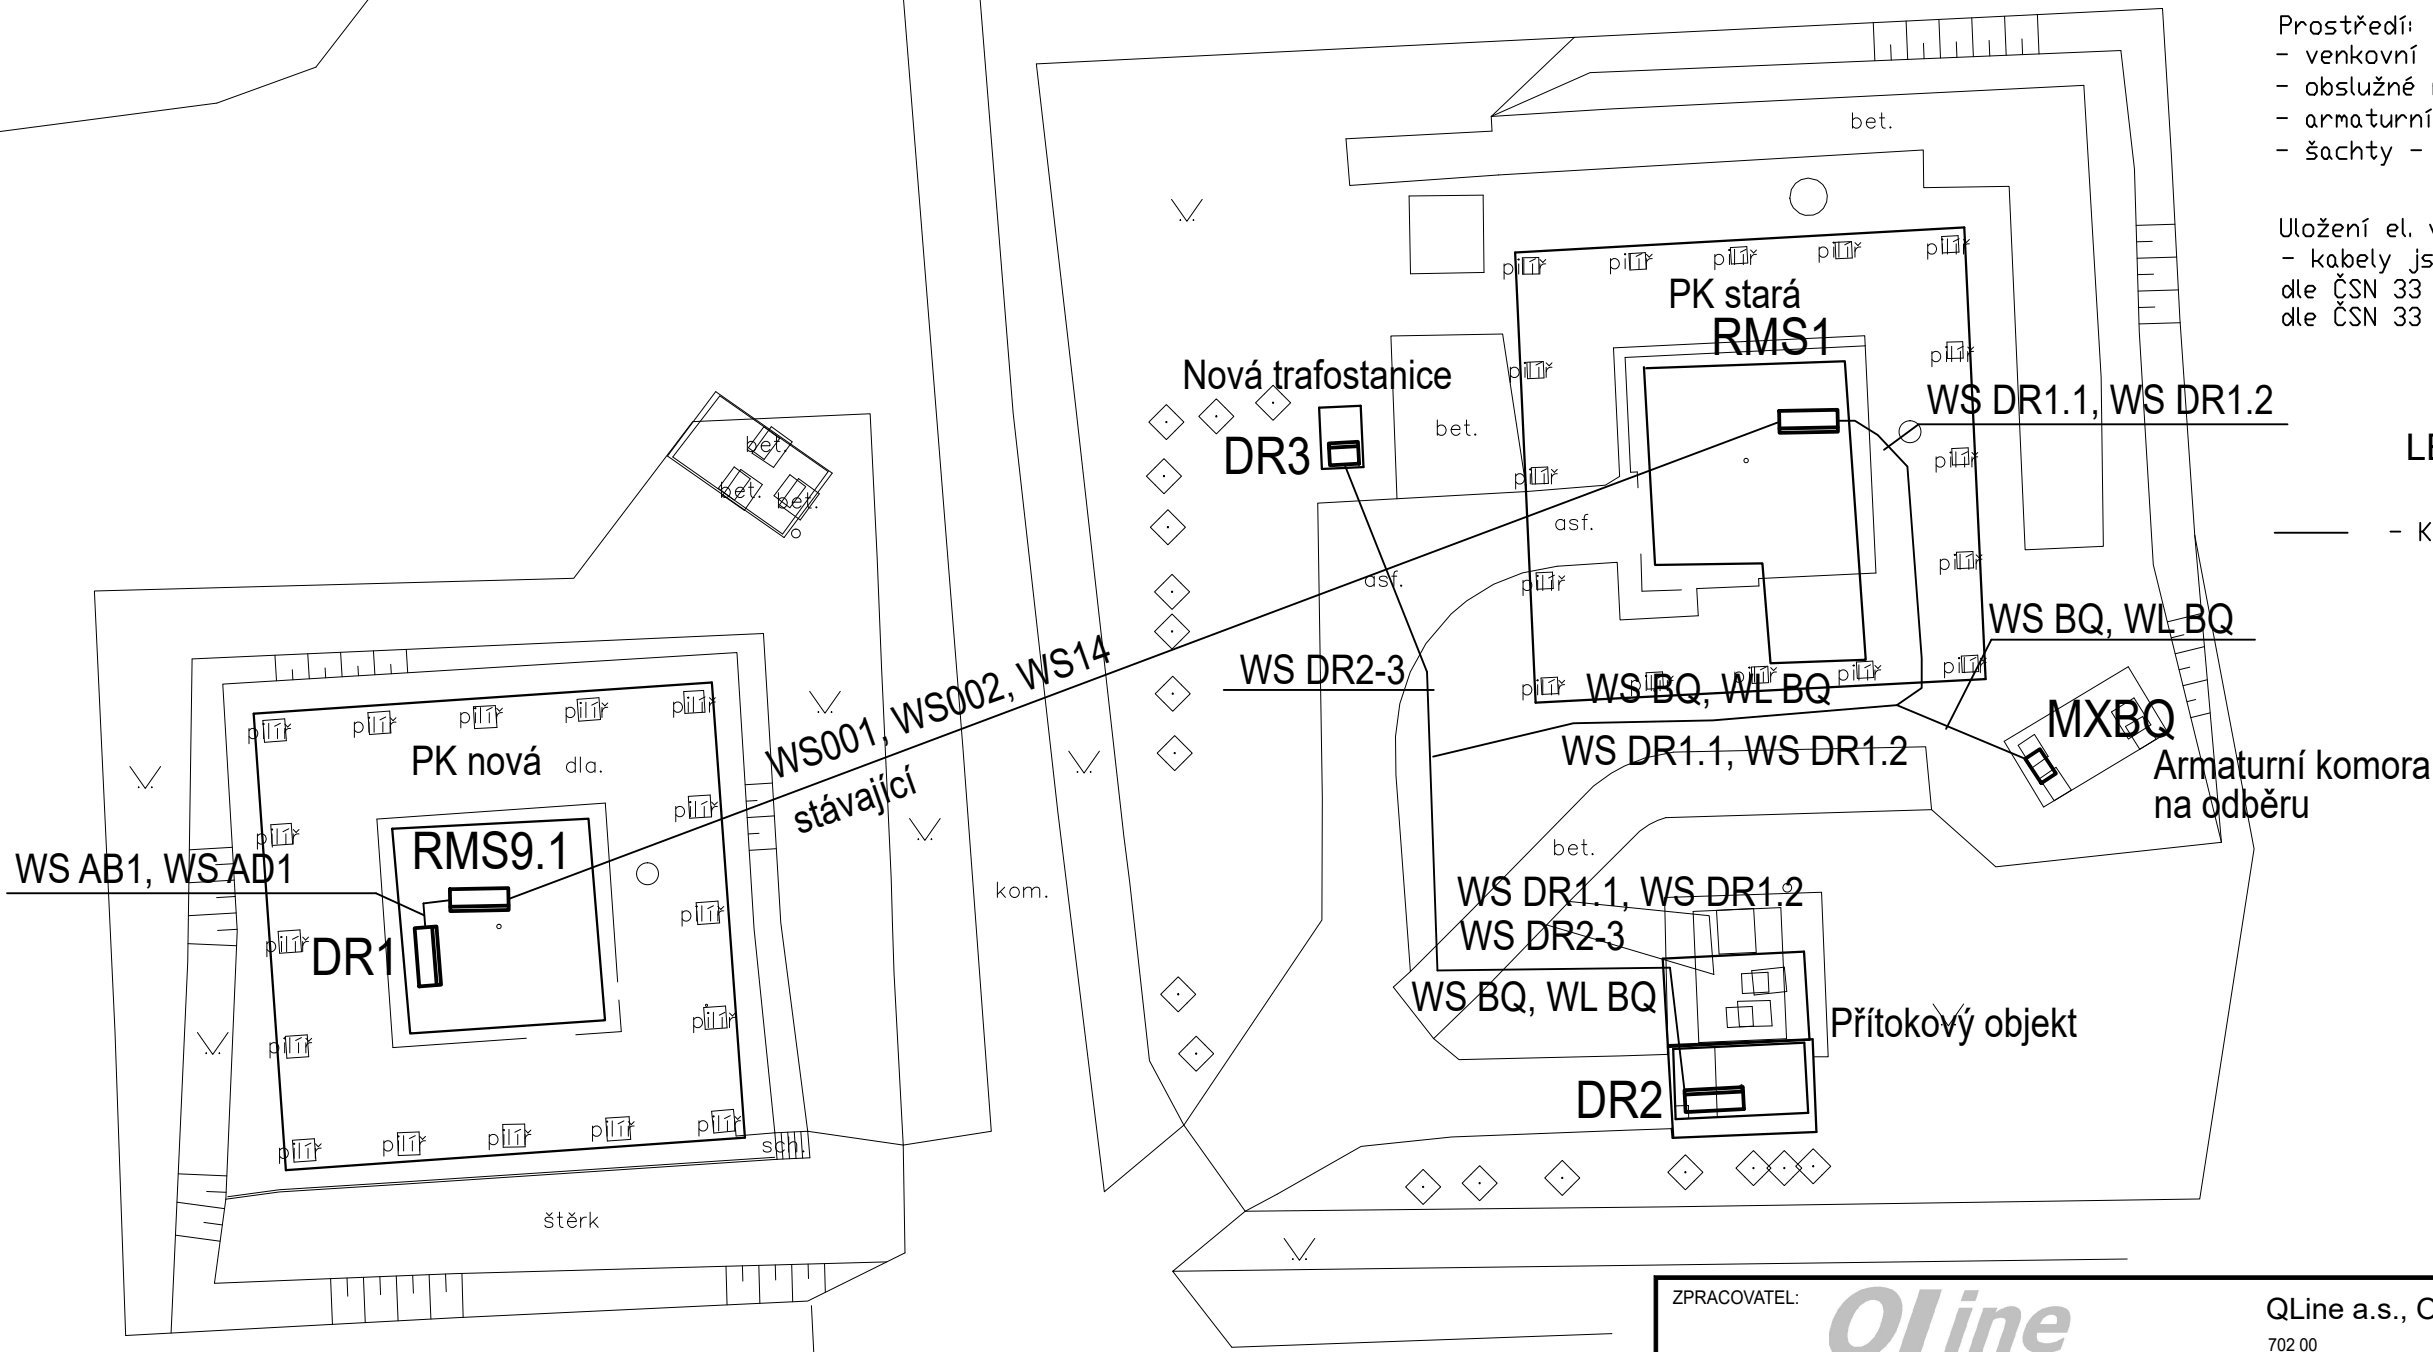

ZPRACOVATEL:		QLine a.s., Ostrava, ulice Varenská 49	
HIP		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. MIROSLAV TOMEK		LUDEK ČÁP	LUBOMÍR ČESLÍK
MÍSTO STAVBY: Bruzovice			
OBJEDNATEL: VODING Hranice, spol. s.r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice			
STAVBA:		FORMÁT	2xA4
MVE VDJ BRUZOVICE		DATUM	02/2024
D.1.3 REKONST. PŘÍTOK. OBJEKTU - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST		STUPEŇ PD	DPS
D.1.3.3 - TELEMETRIE		ČÍSLO ZAKÁZKY	18011
VÝKRES:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE MEZI STANICEMI PLC V OBJEKTU			141