


MÍSTO NAPOJENÍ NA VEDENÍ ČEZ
STÁV. PODPĚRNÝ BOD č. 1

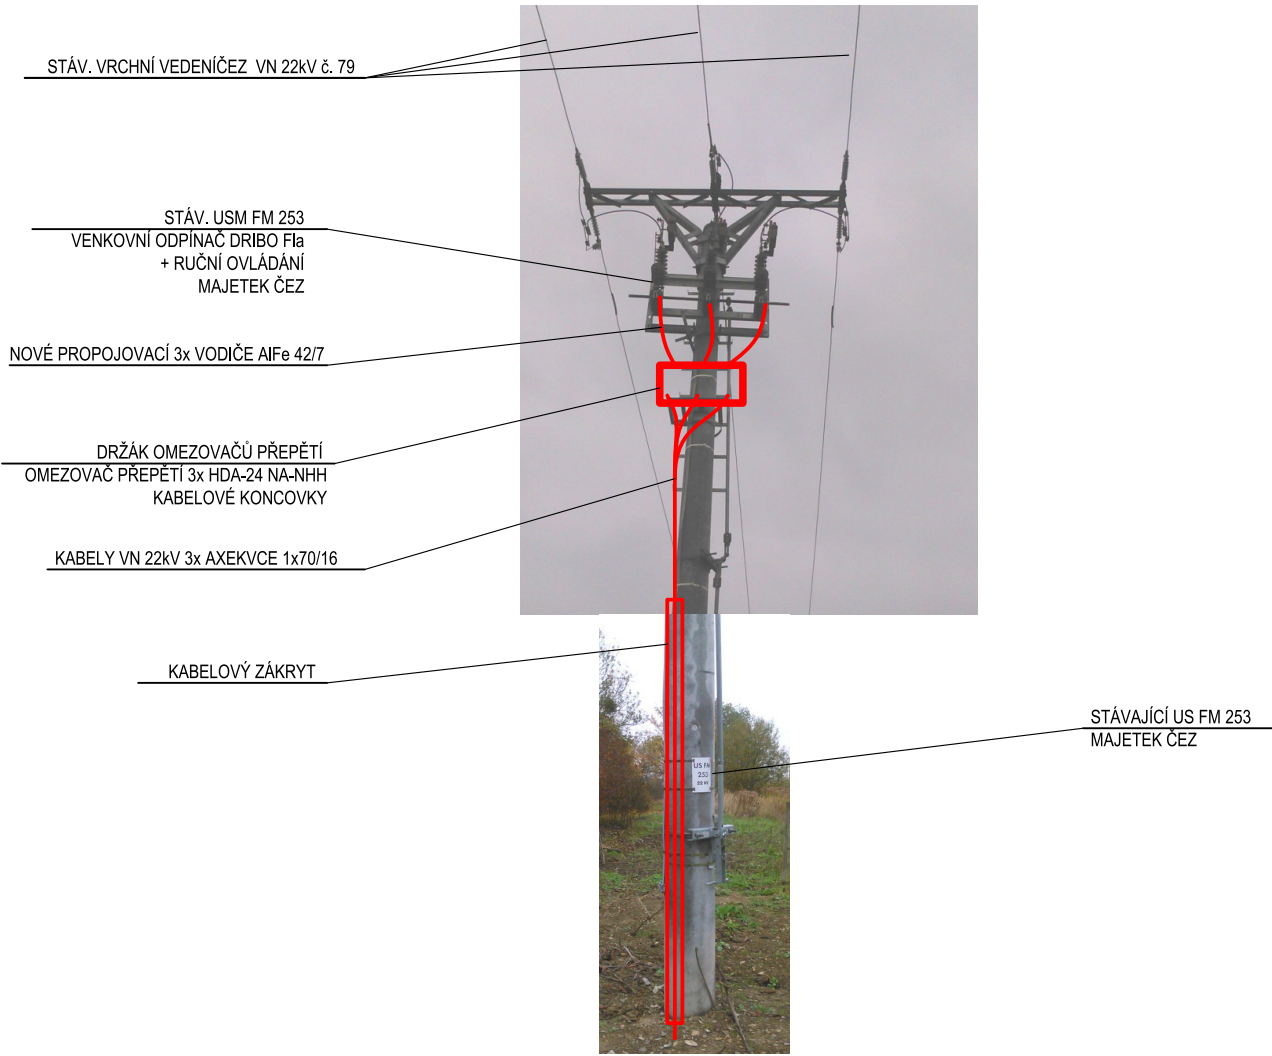


LEGENDA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STRANA VN - 3~50Hz, 22000V / IT
STRANA NN - 3~50Hz, 400V / TN - C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
STRANA NN - AUT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN EN 61 936-1:
STRANA VN - ZEMNĚNÍM

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>Bruček</i>		STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		<div>YODING HRANICE, spol. s r.o.</div>	
ZODP. PROJ.: M. VOMASTEK		MÍSTO (OBEC): k.ú. BRUZOVICE			
KRESLIL: <i>Vomastek</i>		KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			
AKCE:				ZAK. ČÍSLO	13 1248/1
MVE PK BRUZOVICE				STUPEŇ	DPS
				DATUM	03/2024
				MĚŘITKO:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.2.3 PŘÍPOJKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ				D.2.3.4	
SCHÉMA NAPÁJENÍ A JIŠTĚNÍ					