

POČET PŘÍLOH: 4  
VÝKRESY: D.2.4.8/1 - D.2.4.8/4

#### LEGENDA:


Rozvodná soustava 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S  
Rozvaděč - typ: **ROZVÁDĚČ PRO BETONOVÉ TRANSFORMOVNÝ RÁMOVÝ RBTR - 0663 / 4424**  
Krytí (při uzavřených dveřích) **IP 20**  
Šířka: **850 mm**  
Výška: **1150 mm**  
Hloubka: **335 mm**  
Vývody: **SPODEM**

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- aut. odpojením vadné části od zdroje
- napětím Selv (okruhy ASŘ)
- proudovým chráničem (vybrané okruhy)

#### PŘEDVÝROBNÍ VÝKRES

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK 		STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.			
ZODP. PROJ.: M. VOMASTEK		MÍSTO (OBEC): k.ú. BRUZOVICE			
KRESLIL: 		KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			
AKCE:				ZAK. ČÍSLO	13 1248/1
MVE PK BRUZOVICE				STUPEŇ	DPS
				DATUM	03/2024
				LISTŮ:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.2.4 TRAFOSTANICE				5	D.2.4.8
ROZVÁDĚČ NN - RH					

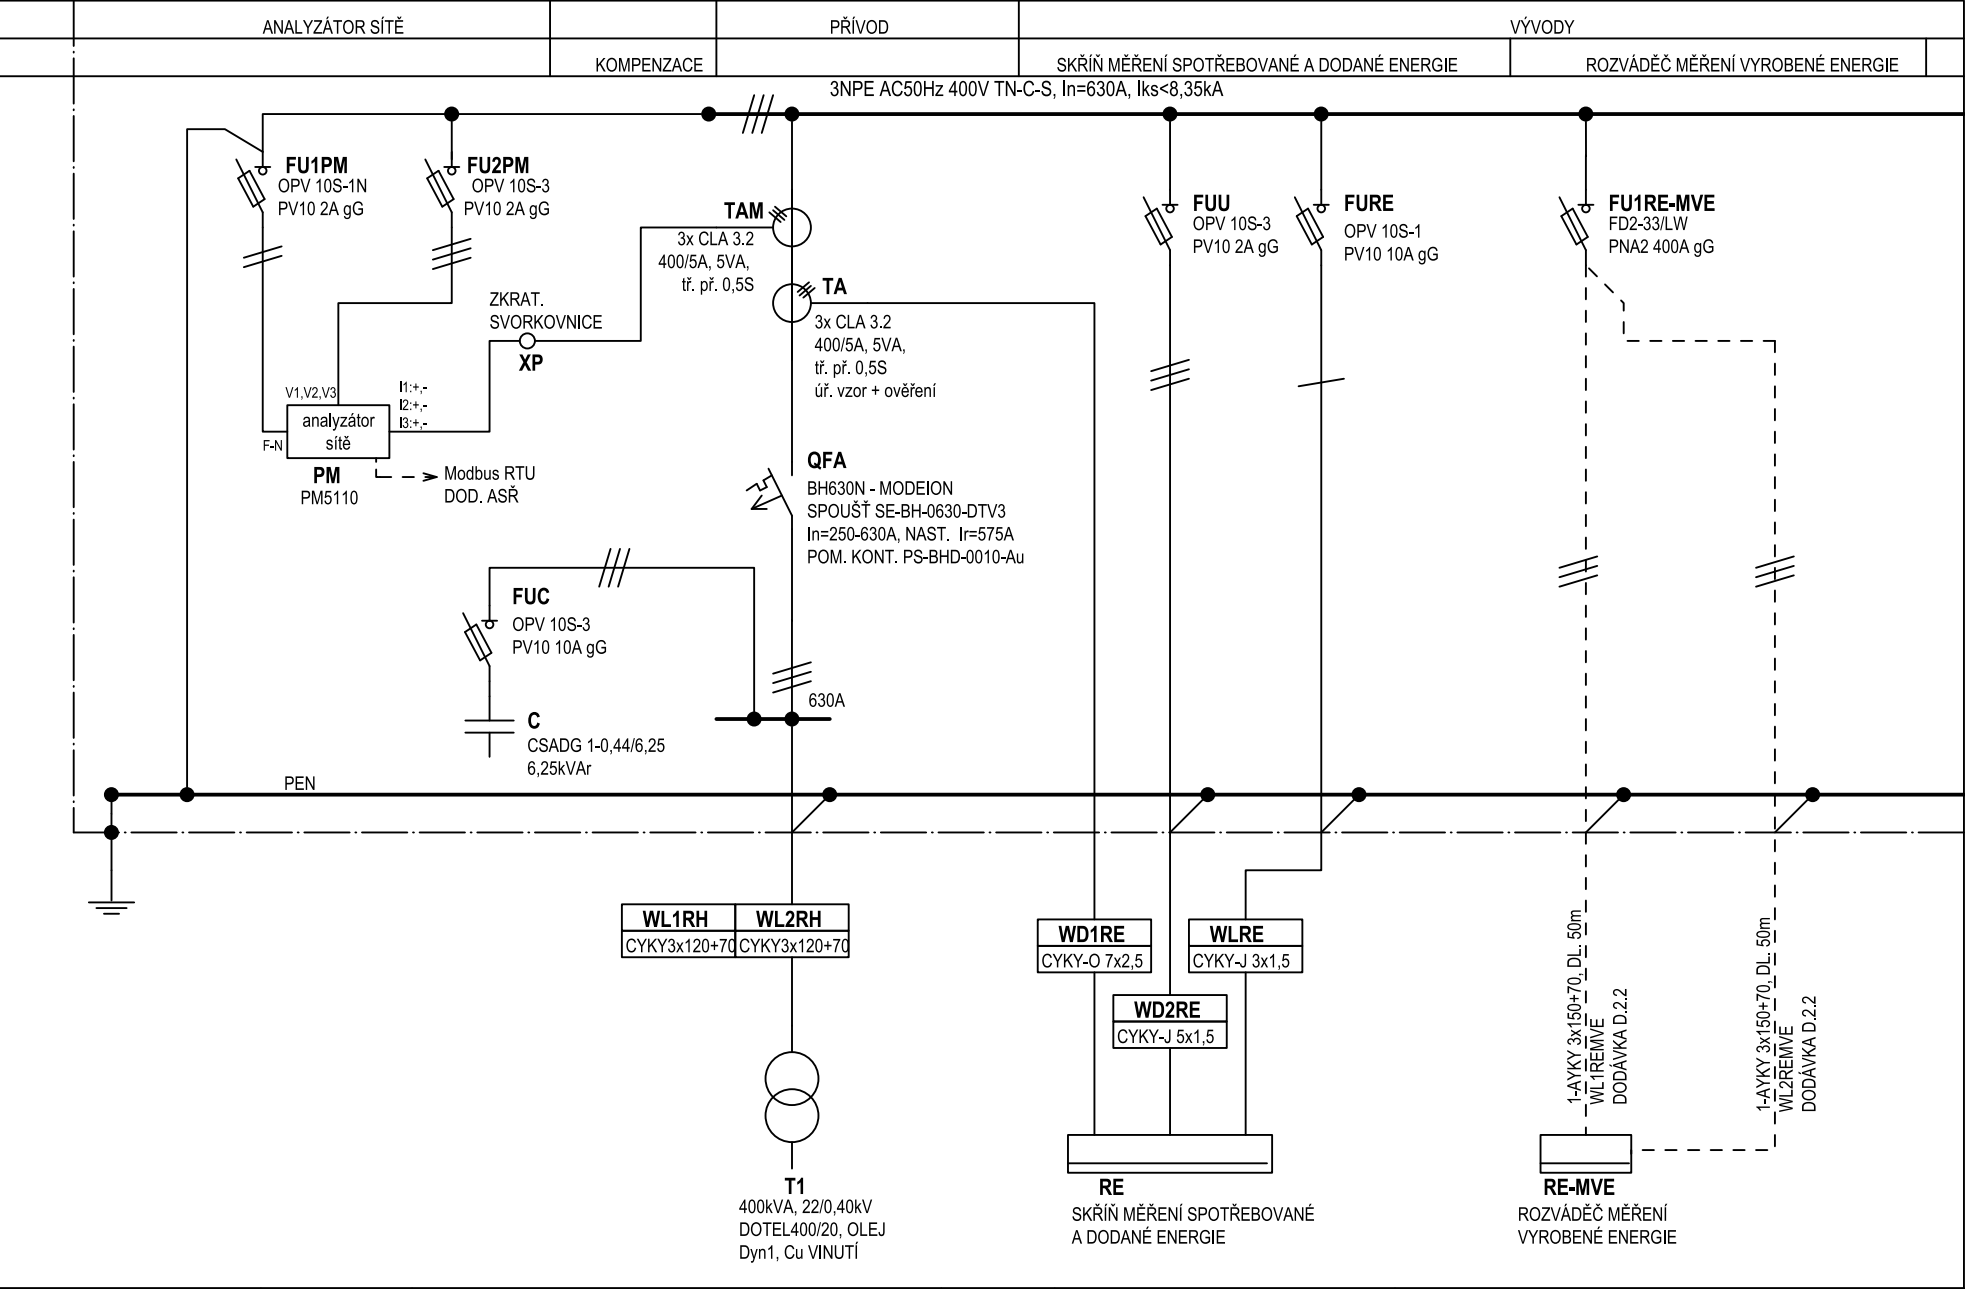

Zakázka číslo:	13 1248/1	Datum:	03/2024
Název akce:	MVE PK BRUZOVICE	Navrhl:	M. VOMASTEK
Objekt:	D2.4 TRAFOSTANICE	Kreslil:	

## ROZVÁDĚČ NN - RH, 1. ČÁST

Číslo výkresu: D.2.4.8/1

